


Układ sieci	Sieć TN
Napięcie znamionowe	
Moc zainstalowana	
IK1 Maks.	
IK3 Maks.	

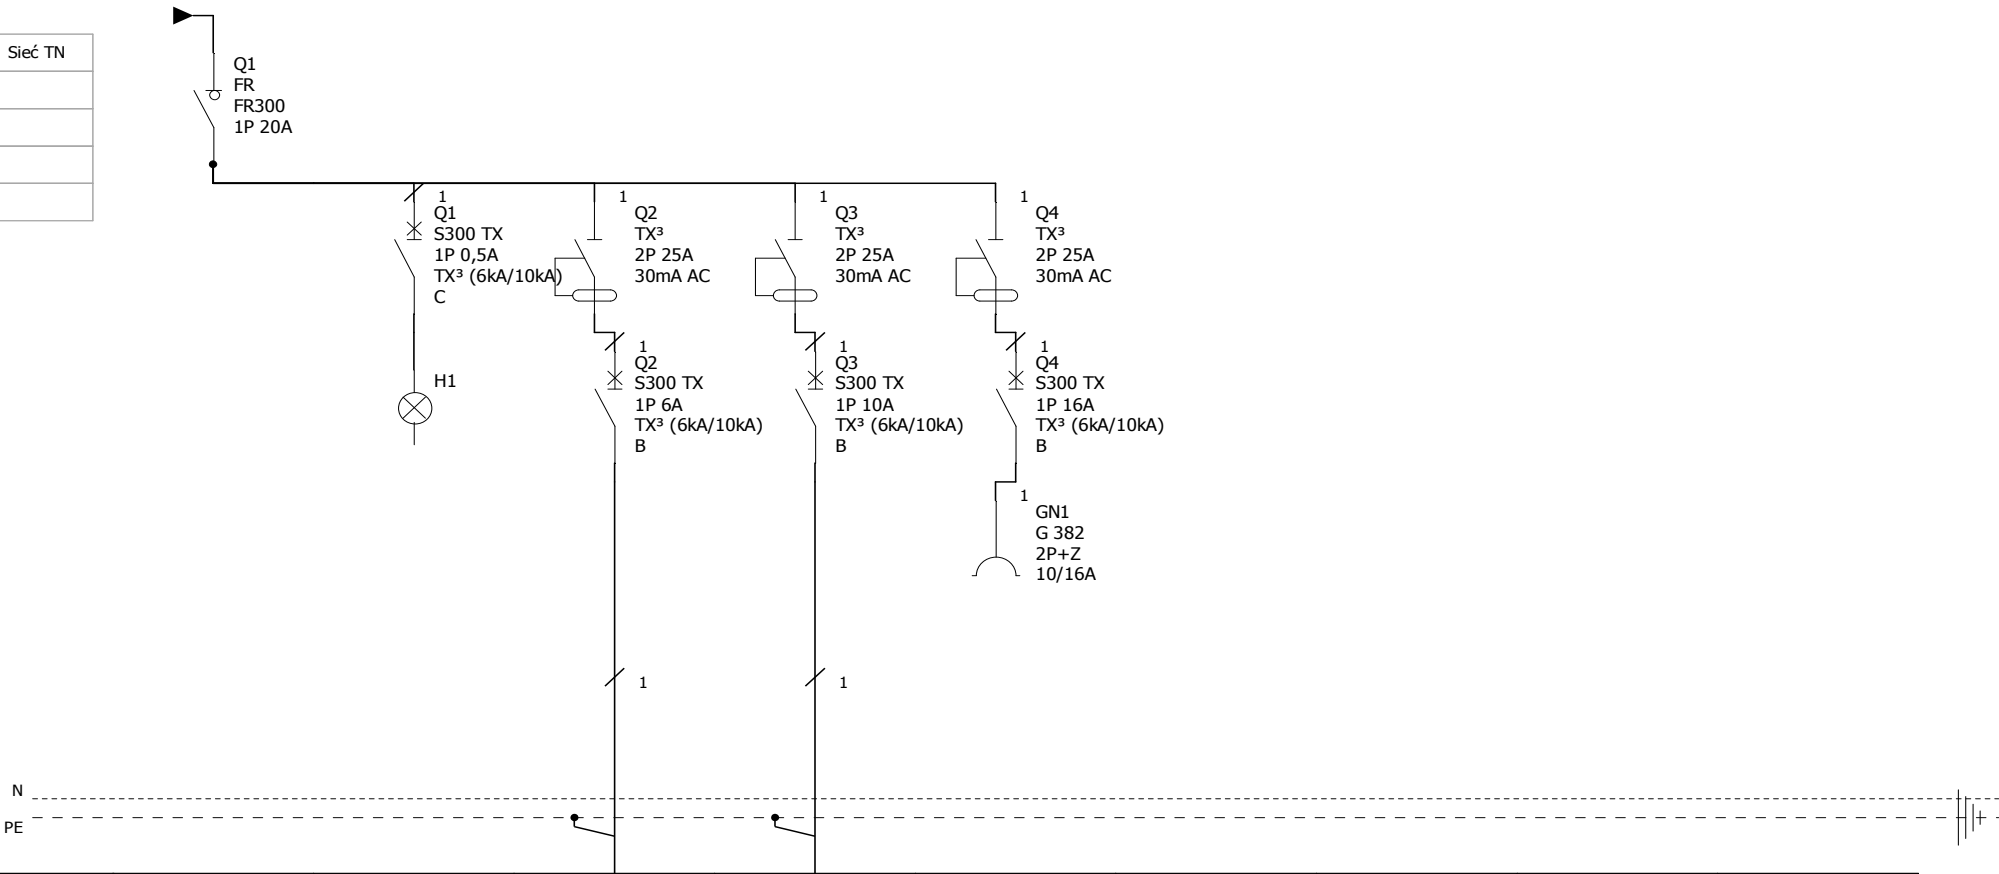

Oznaczenie urządzenia	Q1	Q1	Q2	Q3	Q4				
Oznaczenie zacisku									
Opis	ZASILANIE z ISTN. TABLICY ADMINISTRAC. TA	KONTROLA NAPIĘCIA	STEROWNIK WĘZŁA	OSWIETLENIE	GNIAZDO 230V w TWC				
Moc									
Długość kabla									
Przekrój przewodu	3x4		3x1,5	3x1,5	3x2,5				
Typ kabla	YDYżo w RL		OMY w RL	OMY w RL	OMY w RL				
Typ izolacji kabla	750V		750V	750V	750V				